


FILTERSKIFT på GENVEX-anlæg DANThERM HCC2 ALU – lejligheder stueetage

1. Med den blå nøgle (placeres altid i skuffe) åbnes lågen.

(Sørg for at holde på pladen – således at den ikke pludseligt åbner sig)



1a. Sluk anlægget ved at trække stikket ud.

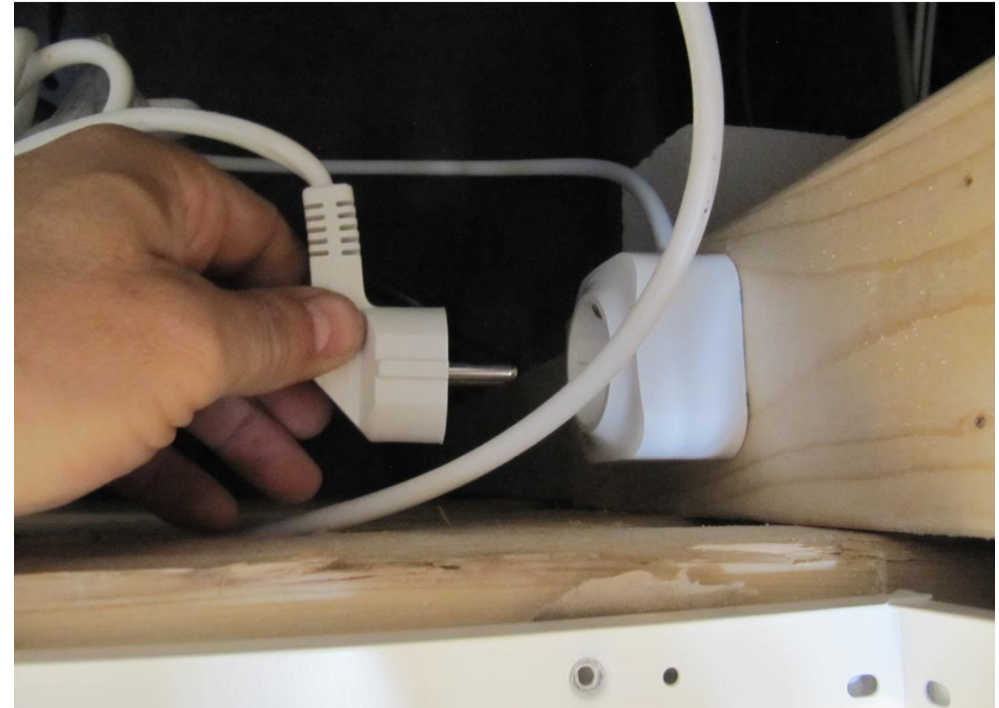

2. Åben den lille låge



3. Fjern skum-afdækningen



4. Træk filteret ud.
Filteret skiftes én gang årligt. Filter leveres af udlejer.
Ved yderligere behov støvsuges filteret og genbruges.



5. Sæt filter tilbage på plads – bemærk pile der angiver retning.



6. Sæt skumafdækning tilbage på plads




7. Luk den lille låge



8. Gentag for filteret i modsatte side.



8.A Start anlægget ved at sætte stik i stikkontakten

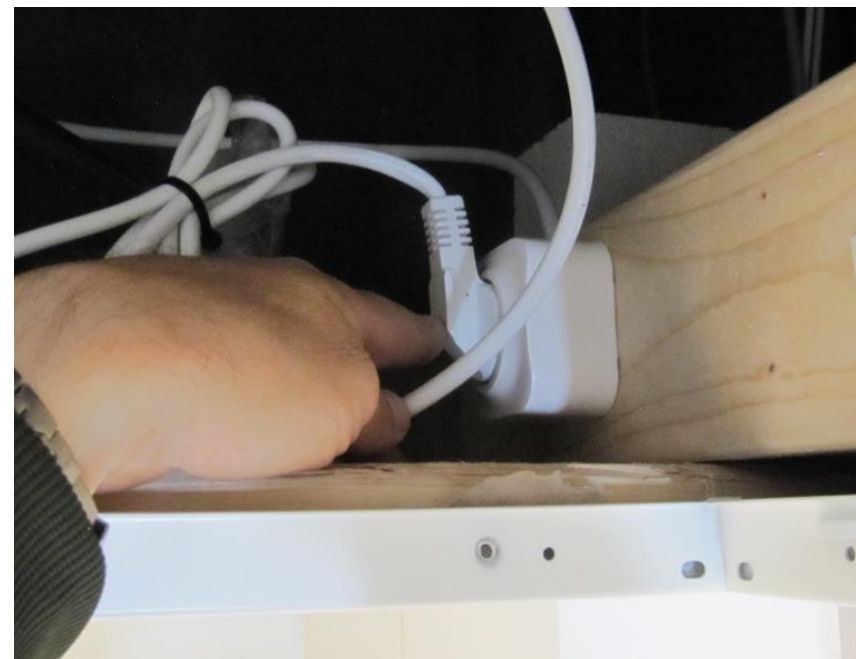


9. Luk lågen og lås med den blå nøgle.
Placer den blå nøgle i skuffe.



10.
Tryk på den lille knap i midten på fjernbetjening

Hold den inde indtil
symbol for filter nulstilles

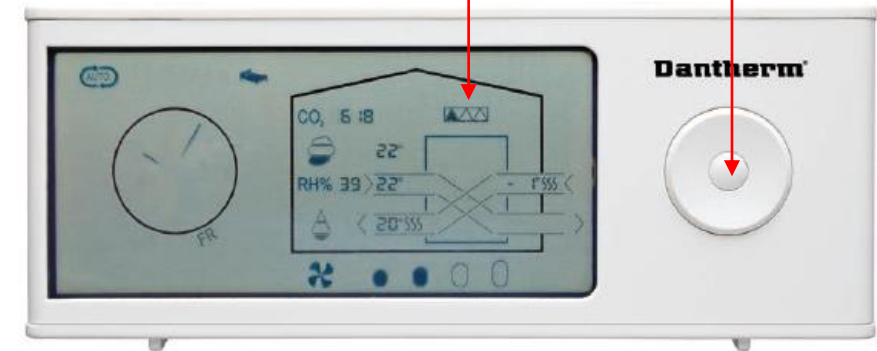

BEMÆRKNING.

**Udlejer leverer ét sæt nye filtre pr. år.
Hvis anlæg giver alarm ("bip") inden et års perioden kan filtret støvsuges.
Eller der kan købes et filter bla. via DANOTHERMs hjemmeside.**

Filtrene er standardfiltre – ikke pollenfiltre.

**For allergiere kan det anbefales at bruge pollenfiltre som også kan købes bla.
på DANOTHERMs hjemmeside.**